


	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO		CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5					
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE	<input type="checkbox"/> AS BUILT	<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO						
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)								
RAZÃO SOCIAL: PANIFICADORA CLOSS LTDA ME								
ENDEREÇO: AVENIDA P BRUNO SEGALLA			Nº: 10709					
CIDADE: CAXIAS DO SUL		BAIRRO: KAYSER		CEP: 95098752				
Nº PROJETO: 03.0259.240624810401-GE		BASE INSTALADA: 240624810401						
Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita	16/07/2024	
Descritivo da central de gás (Levantamento em campo): Cliente deverá isolar janela basculante até 3 metros de distância da central, deverá instalar extintores, cliente informou que vai ficar no endereço até o final do ano. PENDENCIAS: VEDAR JANELA INSTALAR EXTINTORES – 2 UND								
Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações): 								



Nome Projetista:

Nome Cliente:

Tel.:

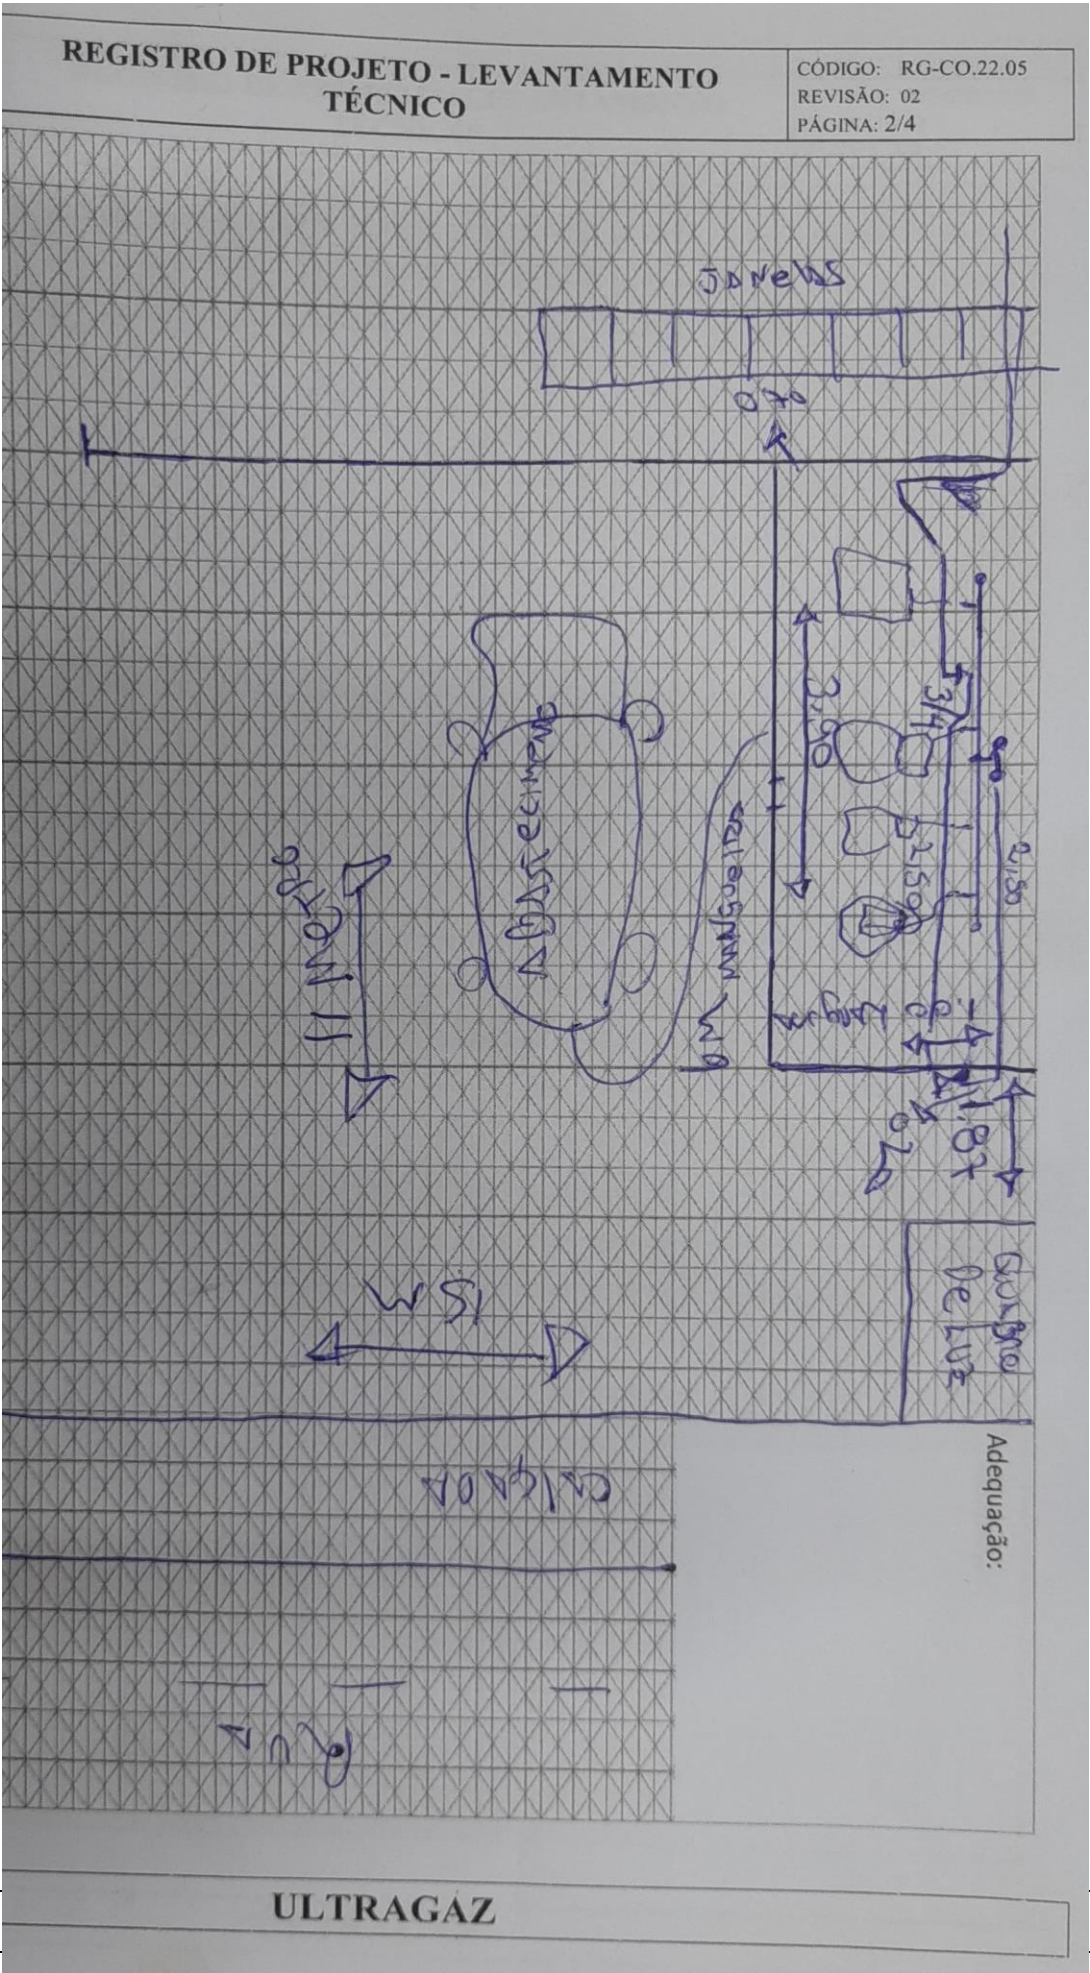

	<p align="center">REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO</p>	<p>CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 4/5</p>
--	---	--

[illegible]

Nº Projeto:



	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 5/5	
Nº DE PROJETO: 03.0259.240624810401-GE		ASSINATURA DO PROJETISTA: RICARDO RAMOS	