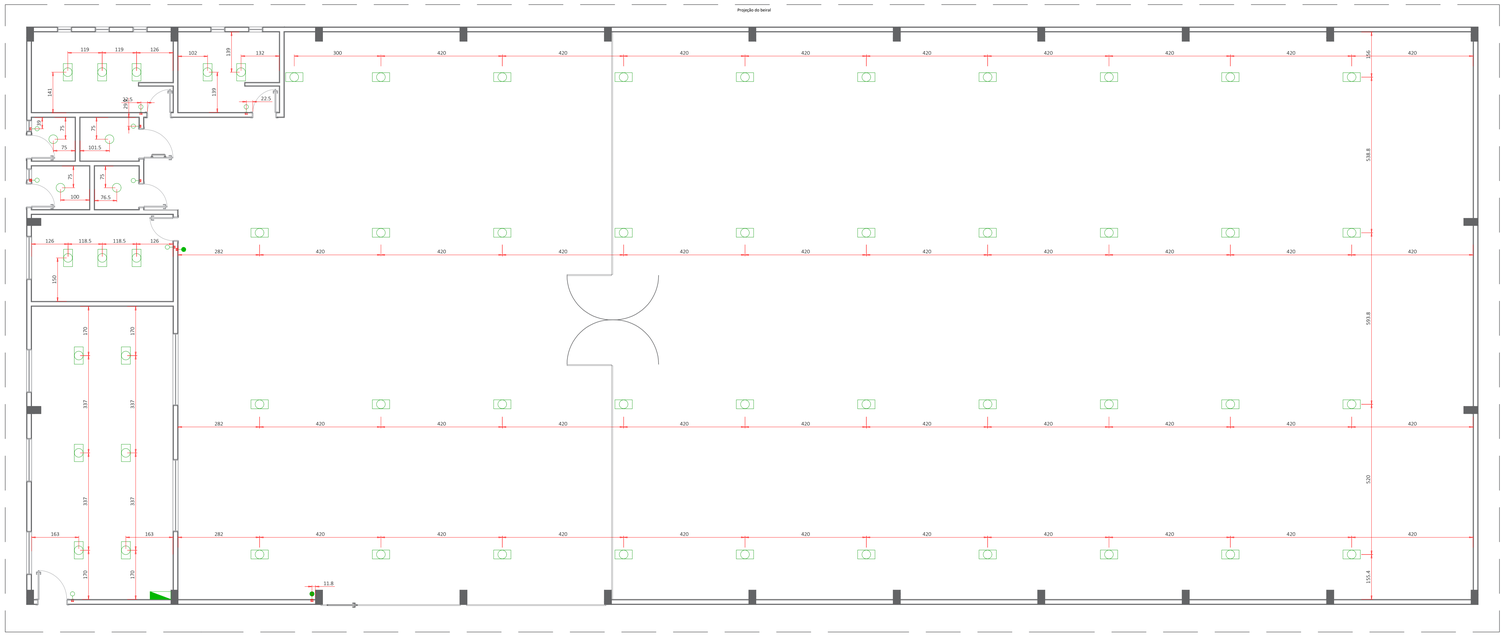

PLANTA BAIXA PONTOS DE ILUMINAÇÃO
ESCALA: 1/70

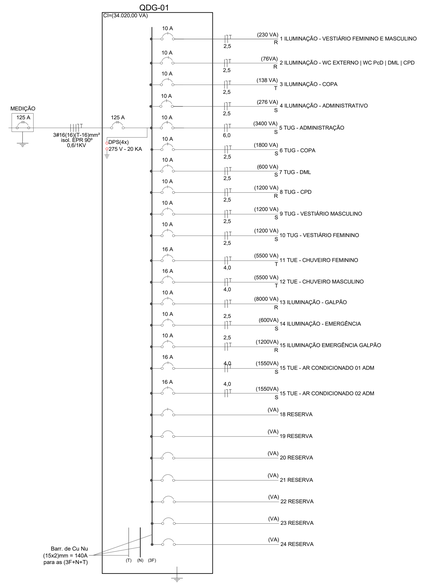

DIAGRAMA UNIFILAR GALPÃO E DEMAIS USOS

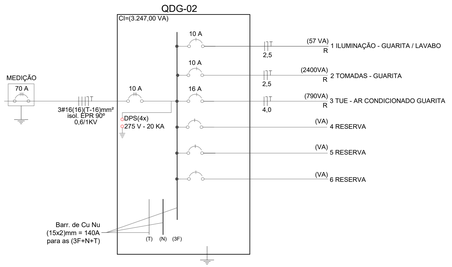

DIAGRAMA UNIFILAR GUARITA



NOTA: CONSULTAR NO DIAGRAMA UNIFILAR DETALHES DOS CIRCUITOS E CARGAS

ITEM	DESCRIÇÃO
01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 24 DISJUNTORES - MARCA STECK SIMILAR OU EQUIVALENTE
02	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - GERAL
03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR - RESERVA
05	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 6/8 DISJUNTORES - MARCA TIGRE
06	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 16/24 DISJUNTORES - MARCA TIGRE



NOTA: CONSULTAR NO DIAGRAMA UNIFILAR DETALHES DOS CIRCUITOS E CARGAS

ITEM	DESCRIÇÃO
01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 8 DISJUNTORES - MARCA STECK SIMILAR OU EQUIVALENTE
02	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - GERAL
03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR - RESERVA
05	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 6/8 DISJUNTORES - MARCA TIGRE

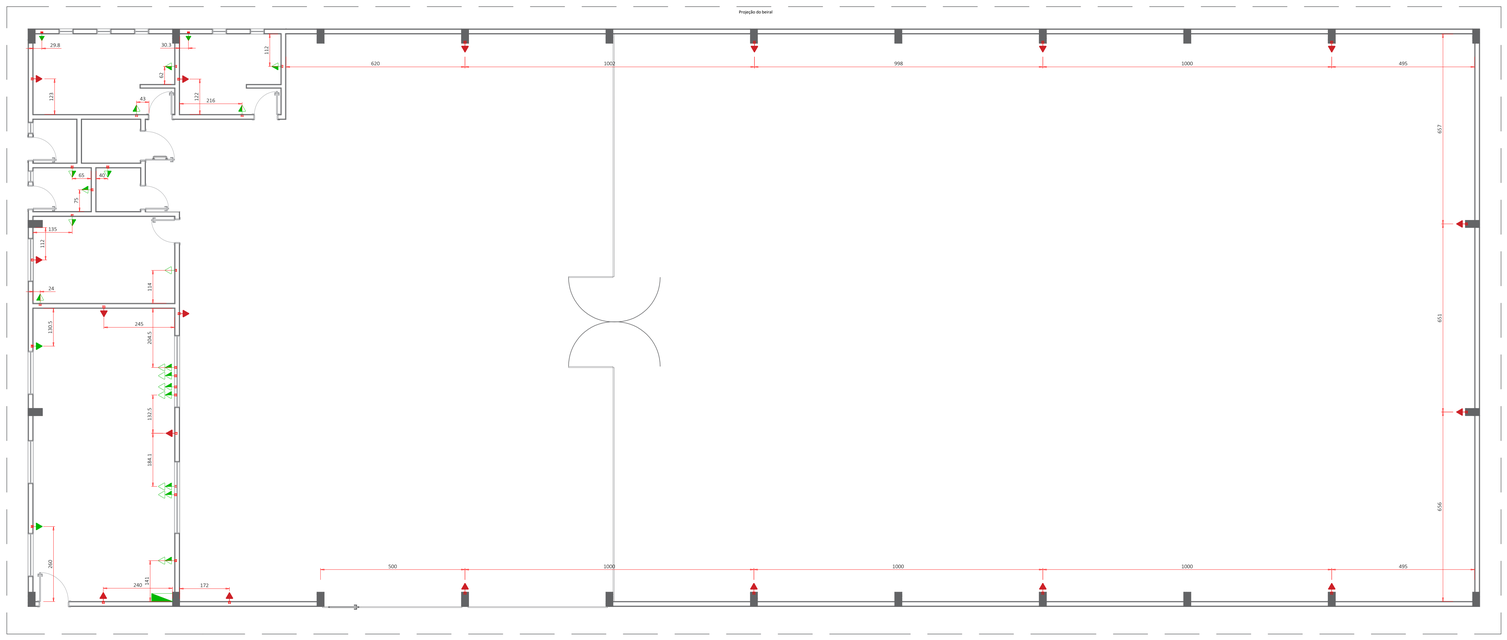

PLANTA BAIXA PONTOS DE TOMADA
ESCALA: 1/70



PLANTA BAIXA PONTOS DE ILUMINAÇÃO
ESCALA: 1/50



PLANTA BAIXA PONTOS DE TOMADA
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA CIRCUITOS - GUARITA
ESCALA: 1/50

DETALHE FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS
ESCALA: 1/25



SIMBOLOGIA

SIMBOLO	LEGENDA
2x28W	- LUMINÁRIA DE SOBREPOR - TUBO LED 2X28W
9W	- LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED - 9W
	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, USO APARENTE - h=1,50m.
	- CONDULETE EM PVC - INSTALAÇÃO APARENTE.
	– ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA COM VIROLA, – DIM. INDICADA E ALTURA INDICADAS EM PROJETO.
	– "TE" PARA ELETROCALHA.
	– CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA.
	– PERFILADO PERFURADO DE FE. G.E., DIM. #38x38mm.
	– ELETROCALHA QUE SOBE, QUE DESCE RESPECTIVAMENTE
	– CABO TIPO "PP" COM 2 VIAS
	- ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO ZINCADO, REVESTIDO COM PVC Ø3/4"
	- ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3/4" OU INDICADO
	- ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø2" EM PEAD SEM EMENDAS PARA RAMAL DE LIGAÇÃO DO POSTE ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	- ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DN25 OU INDICADO EM PLANTA (UTILIZADO NA ALVENARIA)
	- TOMADA 2P+T (10A OU INDICADO) EM CONDULETE - h=0,30m
	- TOMADA 2P+T (10A OU INDICADO) EM CONDULETE - h=1,10m
	- TOMADA 2P+T (20A OU INDICADO) EM CONDULETE - h=2,10m
	- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES - h=1,10m EM CONDULETE.
	- INTERRUPTOR EM PARALELO TECLA SIMPLES - h=1,10m EM CONDULETE.
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3 LUX
	- ELETRODUTO QUE SOBE, QUE DESCE RESPECTIVAMENTE

NOTAS TÉCNICAS

OBSERVAÇÕES

Nº	REVISÃO	DATA
1	EMISSÃO INICIAL	DEZ/2021

studio
CNPJ 13.153.083/0001-09 | CREA/SC 110997-9
Rua Evaristo de Veiga, 274, Glória
CEP 89.216-215 | Joinville - SC
Fone: (47) 3028-8251
e-mail: engenharia@z1studio.com.br
www.z1studio.com.br

Celesc Distribuição S.A.

PROJETO: NOVO ALMOXARIFADO DO NUNOR

PROJETO ELÉTRICO

ENDEREÇO: Rua dos Suíços , 4.280 - Vila Nova - CEP 89.237-720 - Joinville

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA PONTOS TOMADAS - GALPÃO
PLANTA BAIXA PONTOS ILUMINAÇÃO - GALPÃO
PLANTA BAIXA PONTOS TOMADAS - GUARITA
PLANTA BAIXA PONTOS ILUMINAÇÃO - GUARITA
PLANTA DE CIRCUITOS - GUARITA
DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHAMENTO DO QADRO DE DISTRIBUIÇÃO

PROJETO: Fabricio Nascimento
CREA: 41-486-6/SC
Engenheiro Civil

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

DATA: Março/2022
ESCALA: Indicada
FOLHA Nº: 01/02