

NOVO CLIENTE

AS BUILT

ADEQUAÇÃO

## INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: DISUL SUPERMERCADO LTDA EPP

ENDEREÇO: ESTRADA RETIRO DA PONTA GROSSA

Nº:1135

CIDADE: PORTO ALEGRE

BAIRRO: PONTA GROSSA

CEP: 91780590

Nº PROJETO: 03.0232.190492403.01-GE

BASE INSTALADA: 190492403.01

Normas Aplicáveis:  NBR13523  NBR15526  NBR15358  NBR 14024Outras normas:  Data da Visita 23/08/24**Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):**

Cliente vai abrir valeta de 9 metros até chegar na central e construir central . 2X3X1 AlturaXLaarguraXProfundidade e vai retirar ponto elétrico aonde vai ser construída central, necessário munck para largar tanque pos não possuem portão nos fundos da loja

**PENDENCIAS :**

- CONSTRUIR ABRIGO CIVIL
- RETIRAR PONTO ELETRICO

**PRAZO : SEM PRAZO FORNECIDO, REALIZAR ACOMPANHAMENTO****MANGUEIRA :07 MTS****MELHOR DIA: PARADA DO GAS APOS AS 16 HORAS****Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):**

Abrir valeta de 9 metros até chegar na central e construir central 2 de altura por 3 de largura 1 de profundidade e vai retirar ponto elétrico aonde vai ser construída central, necessário munck para largar tanque pois não possuem portão nos fundos da loja



RETIRAR ELETRICA




Nome Projetista: RICARDO

Nome Cliente:XXXXX

Tel.:-----

TECNICO

PAGINA: 2/4

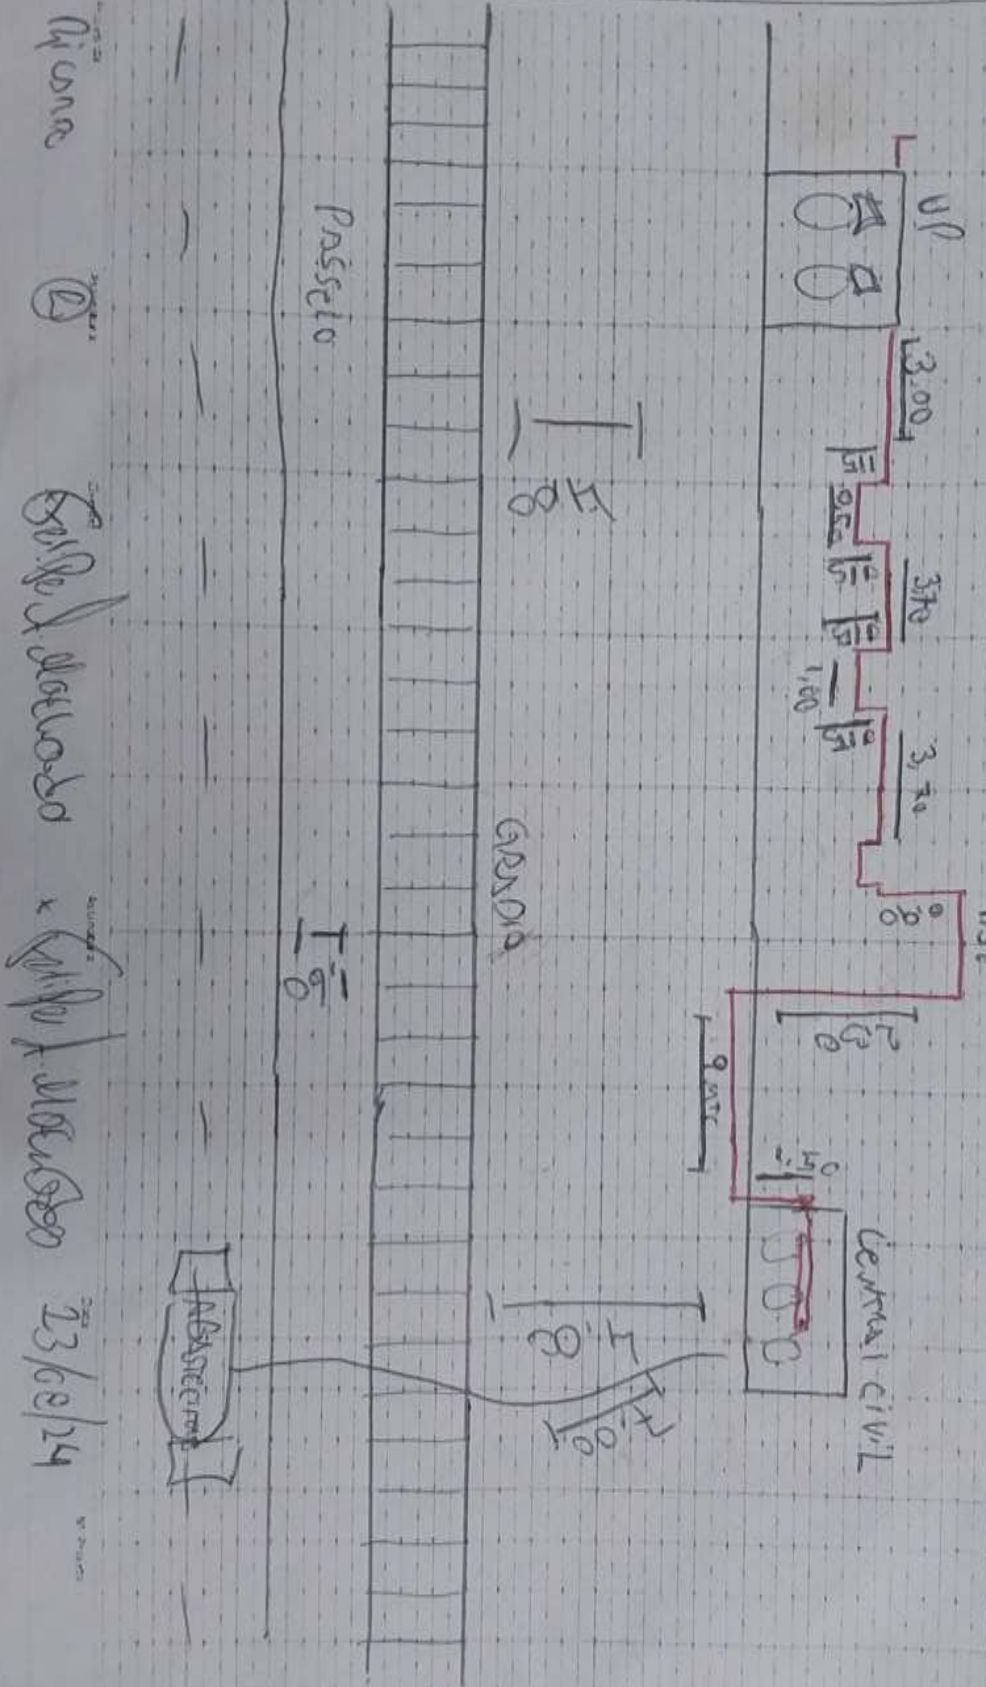

Quilome  
2024  
2024  
2024  
2024  
23/02/24

Adequação:

Para: vanessa@wmsolucoes.com.br | Julliana, Franciele, Anelise, D... | 2024

